PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE UNQUILLO - MENDIOLAZA
ESQUEMA SITUACIÓN ACTUAL

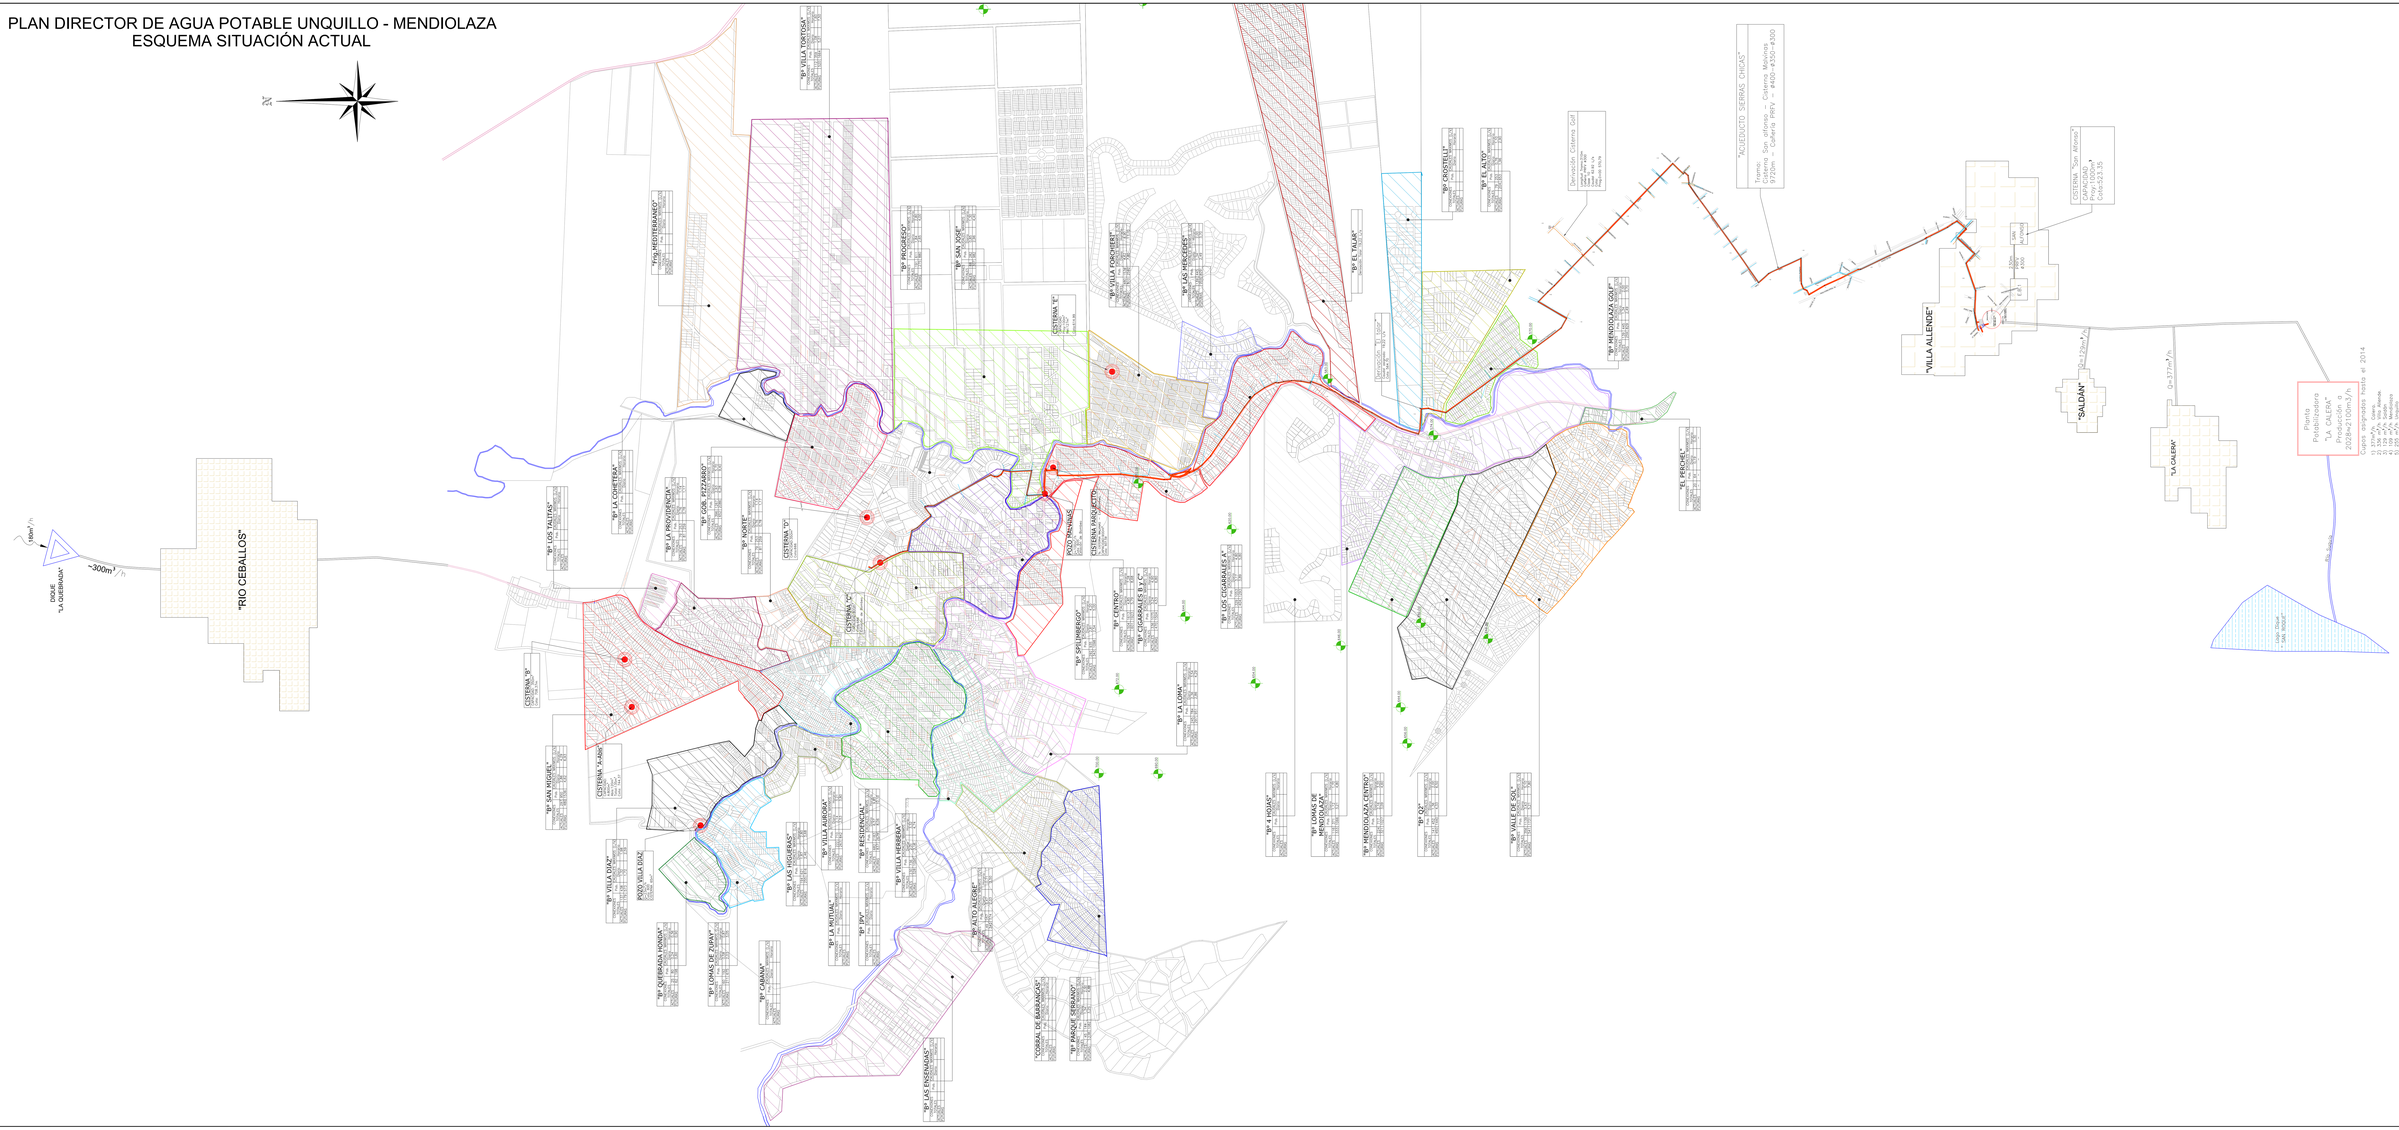
N
DIQUE "LA CHERRAUA"
~300m³/h
"RIO CEBALLOS"
~300m³/h
"B° VILLA TORTOSA"
"B° PROGRESO"
"B° SAN JOSÉ"
"B° VILLA TORCHERA"
"B° LAS MERCEDES"
"B° EL TAJAL"
"B° CRISTELLI"
"B° EL ALTO"
"B° MENDIOLAZA GOLF"
"B° EL PEROJEL"
"ACUEDUCTO SIERRAS CHICAS"
Tramo:
Cisterna San Alfonso - Cisterna Mendiolaza
DI 250mm - Cañería PRFV - PN10 - L=4500 m
CISTERNA "San Alfonso"
CAPACIDAD:
1.000 m³
Cota:523.35
"VILLA ALLENDE"
"SALDAN"
Q=372m³/h
"LA CALERA"
Q=375m³/h
Planta Potabilizadora "LA CALERA"
Producción o
2628m3 (160m3/h
Upon Expresso resta a° 2014
1) 330 m³/h Villa Allende
2) 330 m³/h Villa Rosa
3) 330 m³/h San Alfonso
4) 330 m³/h Mendiolaza
5) 330 m³/h Unquillo
6) 330 m³/h Saldan
(toma de Agua proveniente
Río Suquía o río Cañada)
Río Suquía
"B° VILLA DIAZ"
POZO VILLA DIAZ
"B° QUEBRADA HONDA"
"B° CHAS DE ZURAY"
"B° CABAÑA"
"B° LAS ENSENADAS"
"CORRAL DE BARRANCOS"
"B° PARQUE SERRANO"
"B° ALTO ALEGRE"
"B° LA MOTUAL"
"B° JBV"
"B° VILLA AURORA"
"B° RESIDENCIAL"
"B° VILLA HERRERA"
"B° LAS HIGUERAS"
"B° SAN MIGUEL"
CISTERNA "A"
CISTERNA "B"
CISTERNA "C"
CISTERNA "D"
CISTERNA "E"
CISTERNA "F"
CISTERNA "G"
CISTERNA "H"
CISTERNA "I"
CISTERNA "J"
CISTERNA "K"
CISTERNA "L"
CISTERNA "M"
CISTERNA "N"
CISTERNA "O"
CISTERNA "P"
CISTERNA "Q"
CISTERNA "R"
CISTERNA "S"
CISTERNA "T"
CISTERNA "U"
CISTERNA "V"
CISTERNA "X-RAM"
CISTERNA "Y"
CISTERNA PARQUE ALTO
POZO "JAVANAS"
"B° LOS TALITAS"
"B° LA CHARTREA"
"B° LA PROVIDENCIA"
"B° DOR. PIZZARRO"
"B° NORTE"
"B° SPELUMBERGO"
"B° LOS CIGARRALES A"
"B° CIGARRALES B y C"
"B° CENTRO"
"B° LA LOMA"
"B° 4 HOJAS"
"B° LA LOMA DE MENDIOLAZA"
"B° MENDIOLAZA CENTRO"
"B° QS"
"B° VALLE DE SOL"
"B° LOS PASTORES"
"B° LOS PINOS"
"B° LOS PINOS"
"B° LOS PINOS